
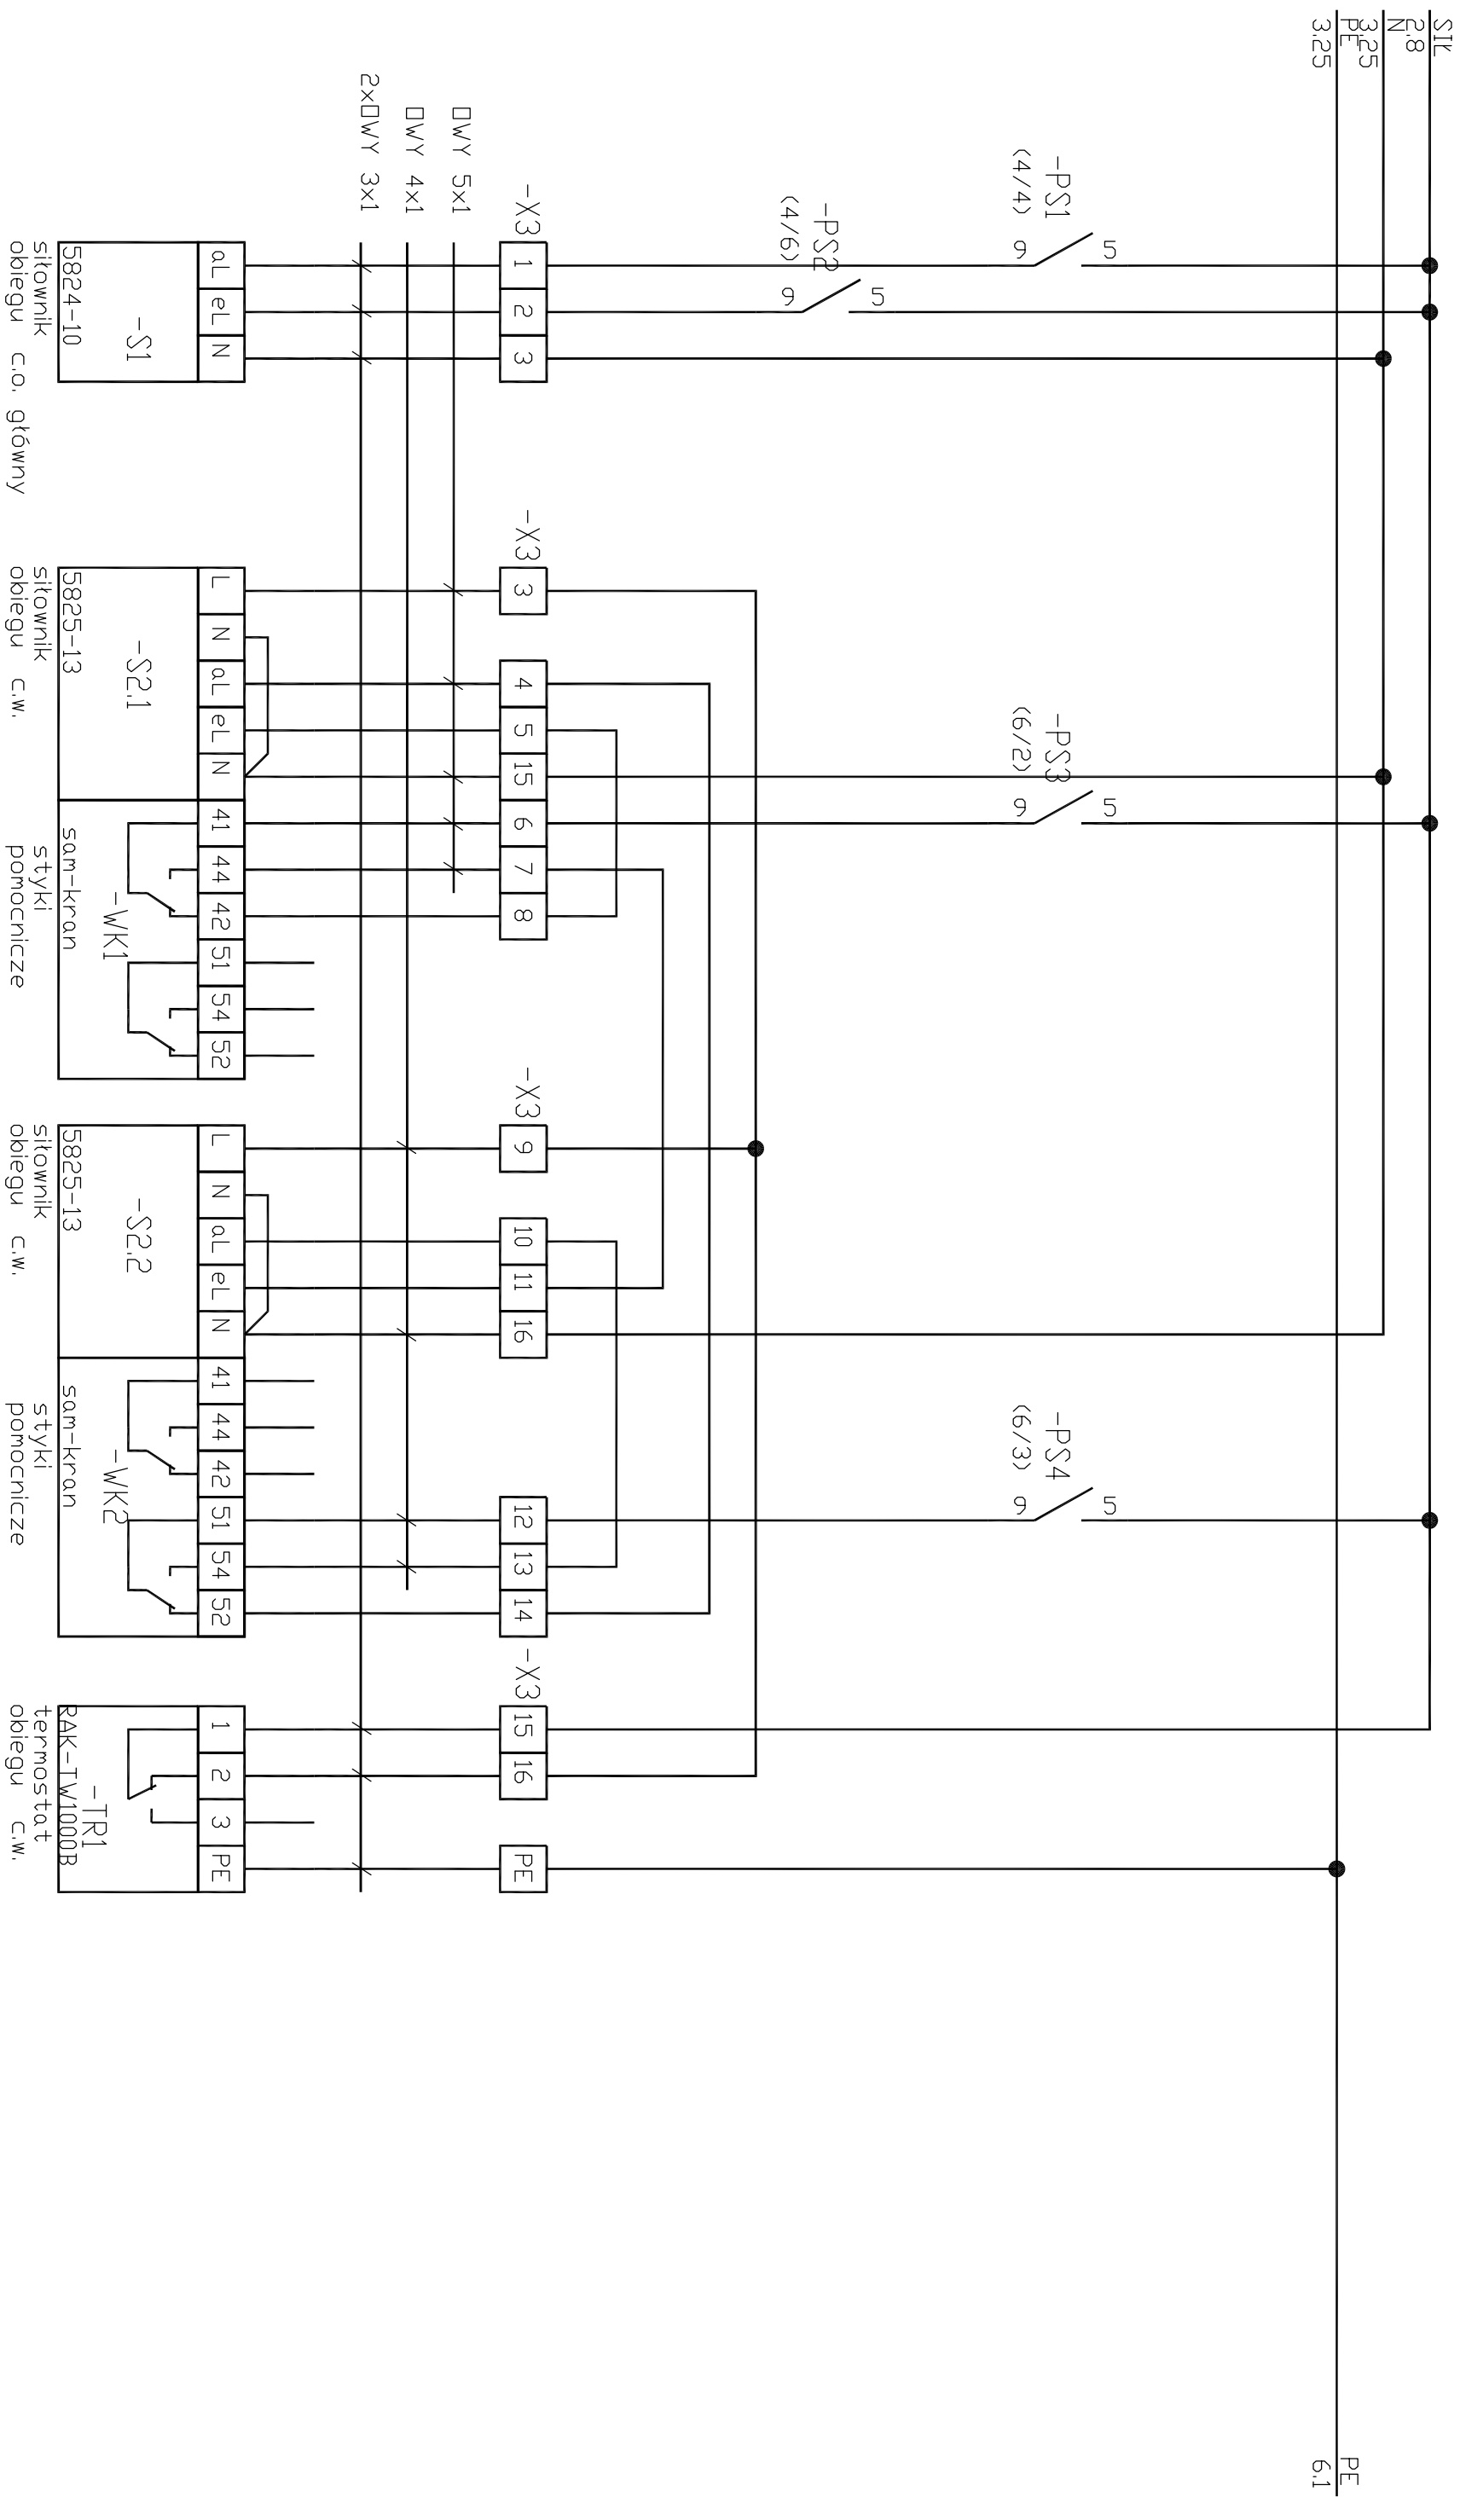


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Uwagi:

- sprawdzić poprawność działania słowników

Temat: P.T. - Instalacje elektryczne węża cieplnego	Objekt: bud. Dom Sudenka Katowice, ul. Mikołowska 72	Typ węża: ECWR-420/140
Treść:	Klient: P.P.U. 'ABRYS' Ruda Śląska	Sprawa: 366510
 ELEKTROTHERMEX Sp. z o.o.		
07-410 Ostrołęka ul. Bohaterów Westerplatte 5		
tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-96-70, e-mail: ek@etk.com.pl		
Rozporządzenie, udzielenie i powołanie informacji dokumentacji bez zgody ELEKTROTHERMEX Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright by ELEKTROTHERMEX Sp. z o.o. All rights reserved.		