


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A	24VAC																	24VAC
	218 0VAC	●																218 0VAC
	218 LDN-C1		●															218 LDN-C1
B	LDN-C2			●														LDN-C2

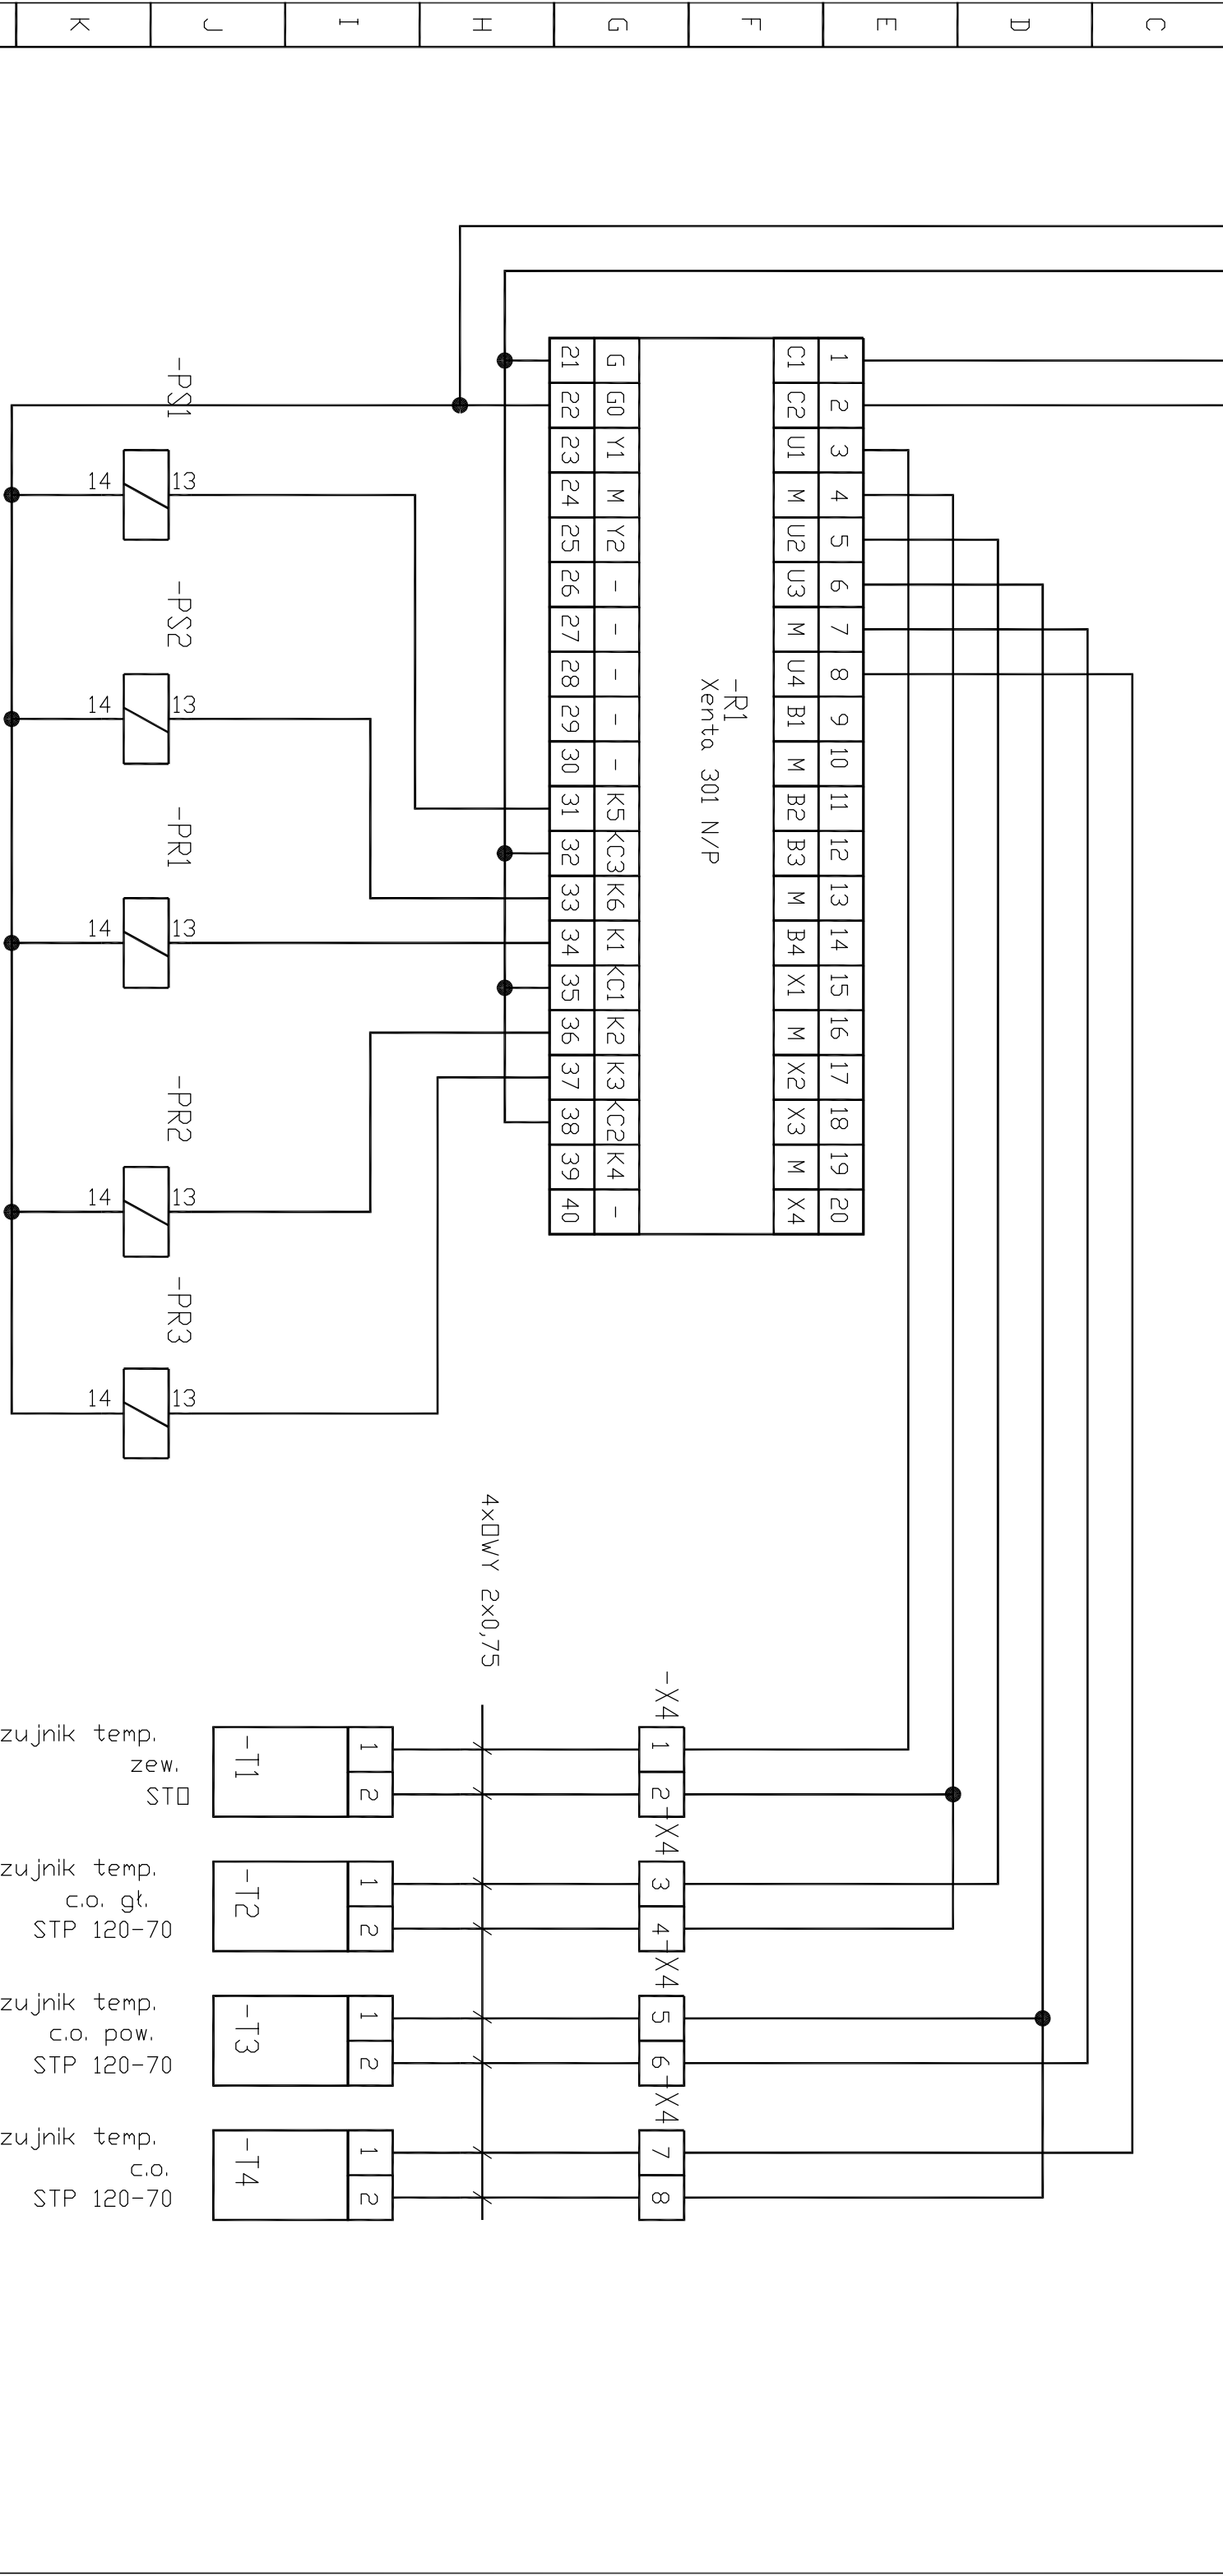

L																		
K																		
J																		
I																		
H																		
G																		
F																		
E																		
D																		
C																		
B																		
A																		

Uwagi:

- sprawdzić poprawność działania siłowników

Temat: P.T. - Instalacje elektryczne węża ciepłego		Objekt:bud. Dom Studenta Katowice, ul. Mikołowska 72		Typ węża: ECWR-420/140	
Treść: Obwody automatyki cz.1		Klient: P.P.U. 'ABRY'S' Ruda Śląska		Sprawa: 366510	

ELEKTROTHERMEX Sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka ul. Bohaterów Westerplatte 5

tel. (0-29) 769-45-00, fax (0-29) 769-56-70, e-mail: ex@etx.com.pl

Responsabilizacja, udzielenie i powołanie inżynierii dokumentacji bez zgody ELEKTROTHERMEX Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright by ELEKTROTHERMEX Sp. z o.o. All rights reserved.